


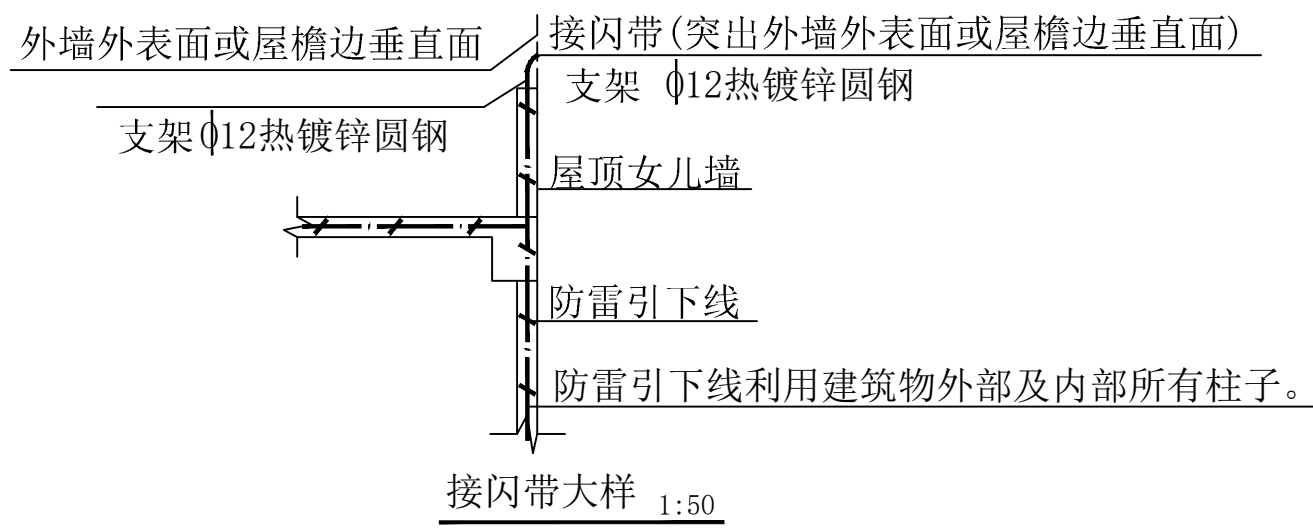

1. 所有伸出屋面的金属构筑物及金属管道均需与屋顶顶网可靠联接。
2. 接闪网安装要详见标准图集15J501-1。
3. 建筑物外表面竖直接的金属物的顶端和端头与防雷接地装置必需可靠连接。
4. 屋顶金属栏杆在屋顶处与铁梯梁焊接进行等电联接, 各段栏杆连接点不少于3处。
5. 本工程屋面配电设备管线路必须穿金属管接入暗道:
- 1) 从配电箱引出的电线穿钢管, 钢管的一端与配电箱和PE线连接, 另一端与用电设备外壳保护导体连接, 并应就近与屋顶防雷网可靠连接。钢管进设备间处断开处, 设置跨接线。
- 2) 在配电箱内, 开关电源侧的SPS为1级试验的绝缘保护管, 电压保护水平不大于2.5kV;

屋顶防雷平面图 1:100

附件:

现代设计

XIAD P&I DESIGN

盐城市现代规划建筑设计院有限公司

单位地址：江苏省盐城市青年中路59号
钱江财富广场A座15层
乙级工程设计证书A232016977
Tel: 0515-88249679

盖章栏

盖章栏

盖章栏

盖章栏

盖章栏

制图	牛明	
设计		
校对	薛明	
专业负责人	牛明	
项目负责人	薛明	
审核	孙明	
审定	孙明	
批准		
会签栏		
建筑		电气
结构		暖通
给排水		工艺
建设单位	盐城机电高等职业技术学校	
项目名称	风雨操场	
项目编号	2018024	
图纸名称	屋顶防雷平面图	
图纸编号	施施-10	
日期	2018.11	版本

未知盖章超出圈用印章无效